


8월 SMP 150원대로 상승 예상

유틸리티 Weekly | 2026.07.31



Analyst 유재선 jaeseon.yoo@hanafn.com

주간 리뷰 및 관심종목

주간 리뷰

- 주간 커버리지 합산 수익률은 시장을 10.3% 상회했다. 29일 종가 기준 WTI 86.1달러/배럴(WoW -1.8%), 미국 천연가스 2.7달러/mmbtu(-7.5%), 아시아 LNG 현물 21.4달러/mmbtu(-2.6%), 호주산 유연탄 130.2달러/톤(-0.5%), 원/달러 환율 1,442.7원(-2.4%)을 기록했다. 중동에서 물리적 공격이 멈춘 것만으로도 원자재 가격은 안정세를 보였으나 충돌이 재개되면서 다시 상승 추세로 전환되었다.
- 8월 발전용 천연가스 가격은 22.7원/MJ로 전월대비 10.9% 상승했다. LNG 연료비단가도 유사한 수준의 상승이 예상되며 8월 SMP는 kWh당 150원대로 급등할 전망이다. 과거 에너지 원자재 가격 흐름을 감안하면 9월에도 강세가 이어질 수 있으나 원/달러 환율이 하락세로 전환됨에 따라 일부 변화 여지가 존재한다.
- 유럽 가스 재고는 54~55% 수준에 머물고 있다. 계절성을 감안할 때 평균적인 범위 대비 14%p 가량 낮은 수치다. 기존에는 겨울철 직전까지 비축 목표를 90% 수준으로 설정했으나 올해는 80% 수준으로 낮춘 바 있다. 그럼에도 불구하고 아직 재고 확충이 본격화되지 않은 점을 감안하면 아시아와 유럽의 가스 재고 쟁탈전이 격화될 가능성이 존재한다. 해당 추세를 반영하여 JKM은 9월물 22달러/mmbtu로 미국-이란 전쟁 이후 가장 높은 수준을 기록 중이며 2027년 1월물까지 20달러 레벨로 형성되는 모습이다. 국제유가와 별개로 아시아 LNG 현물 가격이 국내 전력시장에 미치는 파급력이 크다는 점을 감안하면 겨울철 SMP 하락 안정화는 기대하기 어려운 이벤트로 판단된다.
- 제16차 장기 천연가스 공급계획이 발표되었다. 3대 메가프로젝트 추진에 따른 수요 변동이 담겨있지 않기 때문에 큰 의미를 둘 필요가 없는 계획이다. 이번 16차 계획은 제11차 전력수급기본계획 이후 수립된 후속 계획이기 때문에 12차 전기본 내용이 크게 바뀔 것임을 감안하면 17차 공급계획에 반영될 숫자가 훨씬 중요할 전망이다. 16차 계획에서는 발전용 수요가 2038년까지 연평균 4.5% 가량 감소하는 것을 가정했다. 탄소중립을 달성하는 과정에서 LNG 발전량이 줄어드는 것을 반영했기 때문이다. 12차 전기본에서 원전이 다시 강조되는 점을 감안하면 LNG도 일정 부분 과도기적 불가피성을 인정받아 단기적으로 확대될 가능성이 충분하다.
- 원자력 발전까지 PPA 허용 범위를 확대하는 내용이 담긴 법안이 발의되었다. 한편 과거 AI 특별법 초안에 포함되었던 LNG가 계통 운영 부담을 근거로 최종 제외된 것처럼 이번 내용도 원활하게 진행될 가능성은 높지 않은 것으로 보인다. LNG도 전기사업법 개정을 통해 LNG까지 허용 범위를 확대하려는 시도가 이뤄질 것으로 예상되는 가운데 분산특별법에서 규정한 분산특구 내 500MW 이하 집단에너지처럼 제한적인 조건과 범위에서 PPA가 허용될 가능성은 존재한다.
- 기후부는 보도해명자료를 통해 2030년 반도체 산업단지 전력공급 차질 우려에 대해 설명했다. 345kV 송전망 사업의 70% 이상이 미착공 상태지만 용인 국가산업단지와 호남권 반도체 클러스터에 장거리 가공송전망이 아닌 단거리 지중송전망으로 전력을 공급할 계획임을 밝혔다. 345kV 장거리 가공송전망은 입지 선정, 인허가, 설계 등 사전 절차 5년, 시공 4년으로 전체 사업기간이 9년이지만 단거리 지중송전망은 사전 절차 약 1년, 시공 약 3년으로 4년 정도면 공사가 가능하다는 내용이다.
- 온실가스 배출권(KAU25) 가격은 30일 종가 기준 26,050원으로 전주대비 1.6% 상승, YTD 150.5% 상승했다.


종목 코멘트

- 한국전력: 여름철 성수기 SMP 상승 불가피. 실적 우려는 향후 유가 하락 안정화 시 극복될 수 있을 것
- SK이터닉스: 정부 RPS 정책 후속 조치로 현재 가동 중인 태양광 설비가 PPA 시장으로 공급될 가능성에 관심

주가동향

종목	주간 절대수익률(%)					주간 수급동향(순매수대금, 억원)		
	종가(7/30)	1W	2W	3W	4W	기관	외국인	개인
코스피(Pt)	5,593.56	(21.2)	(18.0)	(23.3)	(26.9)	24,399	(84,394)	58,725
한국전력	33,050	(7.2)	(2.9)	(6.1)	(13.4)	(188)	379	(209)
한국가스공사	34,450	0.1	6.3	6.7	4.7	43	92	(133)
SK가스	226,500	(12.7)	2.0	7.1	4.9	10	46	(55)
E1	85,300	(7.1)	(2.1)	2.6	5.0	4	16	(16)
삼천리	116,300	(0.1)	1.7	1.9	(0.6)			
SK이터닉스	41,800	(48.1)	(19.6)	(1.6)	(20.7)	(34)	547	(380)
SGC에너지	36,150	(33.9)	(6.1)	(11.8)	(10.0)	19	(28)	9
지역난방공사	66,200	1.2	2.2	(0.2)	0.0	1	(2)	1
한전기술	79,900	(16.9)	(13.8)	(16.7)	(26.3)	145	(107)	(40)
한전KPS	43,450	(6.5)	(0.2)	(2.9)	(3.8)	54	2	(58)

섹터 / 종목별 수익률

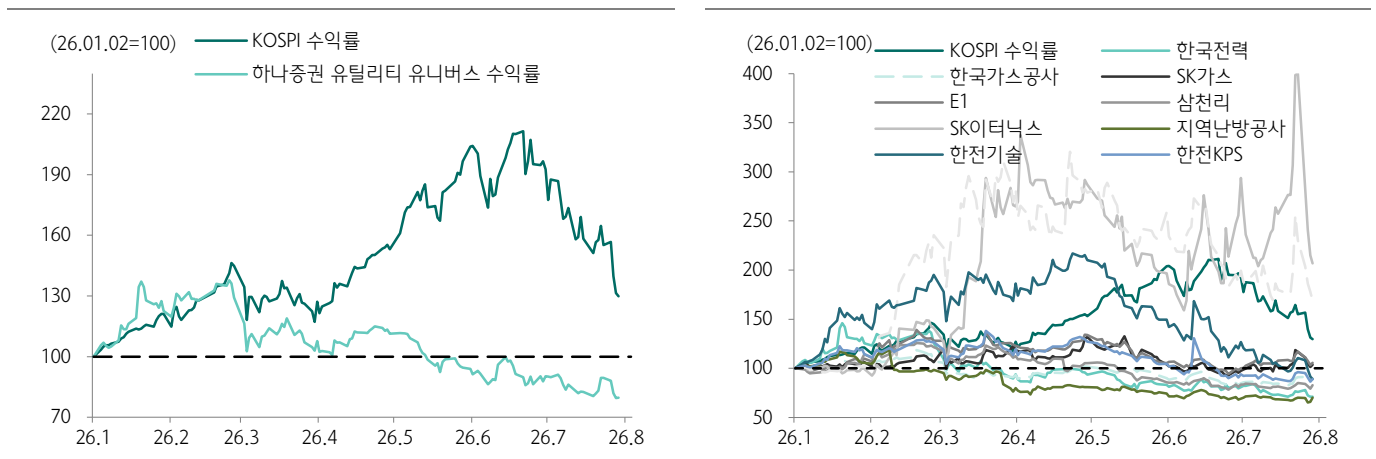

주요 뉴스

1. 8월 발전용 가스요금 또 상승...전기요금 인상 압박 - <https://bully.kr/DILvZA9>

- 주택용과 일반용은 각각 G당 2만849원과 1만9090원으로 동결. 반면 산업용과 발전용은 일제히 상승
- 8월 일반발전사업자에 공급하는 천연가스 요금은 G당 2만2726원. 지난달(2만522원)보다 2204원(10.7%) 오른 수준
- LNG는 국내 도입부터 발전사 공급까지 통상 2~3개월의 시차 발생. 중동발 공급 불안 본격적으로 가스요금에 반영

2. 16차 가스수급계획 발표...‘메가프로젝트 수요’ 빠져 추후 수정 불가피 - <https://bully.kr/1wp3V6>

- 핵심 선행 지표인 제11차 전력수급기본계획 발표 지연 및 새 정부 출범과 개각 등으로 일년 가량 늦어진 시점에 최종 발표
- 수급관리수요 기준으로는 2026년 4762만 톤에서 2038년 4767만 톤으로 전체 수요가 사실상 제자리를 유지할 것으로 추산
- 한편 정부 3대 메가 프로젝트에 따른 신규 수요가 반영되지 않아 추후 가스 수요가 증가하는 방향으로 수정될 가능성이 높음

3. 정부 "2030년 송전망 건설 차질 없다"...반도체 산단 전력공급 우려 일축 - <https://bully.kr/AasHuTG>

- 345kV 장거리 가공송전망은 입지 선정과 인허가, 설계 등 사전 절차에 약 5년, 시공에 약 4년이 소요돼 전체 사업기간 약 9년
- 한편 추진 중인 사업은 대부분 단거리 지중송전망으로 사전 절차에 약 1년, 시공에 약 3년 등 총 4년 정도면 공사 가능
- 용인 국가산업단지 1단계 전력공급 선로의 경우 산업단지에서 10km 이내를 연결하는 단거리 송전선로

4. “전력구매계약(PPA) 범위에 원전도 포함”...고동진 의원, 전기사업법 개정안 발의 - <https://bully.kr/28vup04>

- 기업과 발전사 간 전력구매계약(PPA) 범위를 재생에너지에서 원자력 발전으로 확대하는 법안 추진
- 현행 전기사업법에서는 재생에너지 전력만 PPA 허용. 원전 PPA 지원에 따른 일정 비용을 국가 재정으로 지원하는 내용 포함
- 평균 발전단가가 60원대인 원전으로 PPA 계약을 맺으면 이 같은 전기요금 부담을 덜어 가격 경쟁력 개선 가능

5. QatarEnergy, LNG 불가항력 10월 중순까지 연장 검토 - <https://bully.kr/GvpZDv2>

- 보도에 따르면 유럽과 아시아의 주요 LNG 구매사들은 QatarEnergy로부터 관련 내용을 담은 공식 통보를 받을 것으로 예상
- 10월까지 연장될 경우 유럽과 아시아 구매자들의 대체 물량 확보 경쟁이 심화되면서 현물 LNG 가격 상승 압력 커질 가능성
- 최근 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 불확실성이 지속되면서 글로벌 LNG 공급망 안정성에 대한 우려 부각

6. 송·배전 독점한 한전, 마이크로그리드까지 욕심 - <https://bully.kr/H6kKCjn>

- 한전이 주관하고 한화에어로스페이스가 참여한 컨소시엄이 ‘2026 육군 MG 구축 및 실증사업’을 따낸 건 지난달 중순
- 한전이 주관사로 직접 뛰어들어 첫 사업을 가져간 데 이어 내달 공고 예정인 두번째 사업에도 참여해 프로젝트 독식 가능성
- 논란은 송·배전 독점 공기업인 한전이 우월적 지위를 활용해 MG시장까지 잠식하는 게 적절하냐는 점

7. “3차 ESS 중양계약시장 다음달 중순 공고...최저가 방식 그대로 적용” - <https://bully.kr/8TtC8lZ>

- 이번 3차 사업은 지난해 2차 사업과 비교해 계약기간, 평가방식 등 제도의 큰 틀은 유지하는 방향으로 추진
- 계약기간은 15년 유지. 입찰은 기존처럼 육지와 제주를 구분해 진행. 제주는 2차 사업에 도입된 계약차액(CfD) 방식 유지
- 큰 변화는 입찰 절차 간소화. 입찰제안서와 사업계획서를 동시에 제출해야 했지만, 올해는 1차 마감에 입찰제안서만 제출

8. EU, 러시아산 LNG수입 제재 면제...韓 도입 사할린 II 승통 - <https://bully.kr/7bJPEgx>

- 한국가스공사는 러시아 사할린 II LNG 프로젝트와 FOB 방식으로 체결한 장기계약에 따라 연간 150만 톤의 LNG를 도입
- 재보험에는 EU/영국 소재한 보험사가 상당 부분 참여. 서비스가 제재로 제한될 경우 잔여계약 기간 도입 차질 발생 가능성
- EU의 주요 파트너국으로서 안정적인 에너지 도입을 위한 예외 필요성 인정되어 이번 러시아 제재 패키지에 반영

9. “두산에너지빌리티, 중국 원전에 증기발생기용 초대형 단조품 공급한다” - <https://bully.kr/AasHuZ2>

- 중국 동팡전기그룹 계열사인 DEI, DFHM과 산둥성 라이양 원전 5·6호기 증기발생기용 초대형 단조품 공급 계약 체결
- 라이양 5·6호기는 중국의 차세대 원전 모델인 CAP1400 노형 적용. 라이양 3·4호기 증기발생기용 단조품에 이어 연속 수주
- 특히 과거 하이양 AP1000 원전 증기발생기 단조품 공급 경험을 바탕으로 품질과 납기 수행 역량 높이 평가

10. 알래스카 LNG 재산세 감면안 무산... 주정부·의회 책임 공방 - <https://bully.kr/2fg8lr7>

- 545억달러 규모의 알래스카 LNG 프로젝트에 장기 재산세 감면 혜택을 제공하려던 법안이 알래스카주 하원에서 무산
- 해당 법안은 알래스카 LNG 프로젝트의 금융 조달을 뒷받침하기 위해 마련
- 프로젝트 건설이 보장되는 것은 아니지만 장기 세금 조건을 확정해 사업의 금융 조달과 경제성 검토를 지원한다는 의미

매크로 지표 / 판매실적

매크로 지표 / 원자재 가격 추이

	단위	7월 29일	1W	1M	3M	1Y	YTD	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러 환율	원	1,442.7	1,477.4	1,535.1	1,488.6	1,388.4	1,440.6	(2.4)	(6.0)	(3.1)	3.9	0.1
달러 인덱스	Pt	100.8	101.1	101.4	98.9	98.9	98.3	(0.3)	(0.6)	1.9	1.9	2.6
WTI	달러/배럴	86.1	87.7	70.3	110.5	70.3	57.3	(1.8)	22.4	(22.1)	22.5	50.3
Brent	달러/배럴	90.8	94.1	72.0	118.2	72.6	60.9	(3.6)	26.1	(23.2)	25.1	49.2
Dubai	달러/배럴	83.4	87.9	65.7	112.7	72.8	60.9	(5.2)	26.9	(26.1)	14.5	36.9
Bunker	달러/톤	548.3	598.2	435.0	696.1	406.2	341.8	(8.3)	26.0	(21.2)	35.0	60.4
천연가스(HH)	달러/MMBtu	2.7	2.9	3.2	2.7	3.1	3.7	(7.5)	(15.8)	2.6	(11.4)	(26.3)
아시아 LNG	달러/MMBtu	21.4	22.0	15.5	17.0	12.0	9.6	(2.6)	38.1	26.4	78.6	123.2
유연탄(호주)	달러/톤	130.2	130.9	143.4	133.7	115.5	107.5	(0.5)	(9.2)	(2.6)	12.7	21.1

자료: Workspace, 하나증권

판매실적 추이

한국전력

		2026년 5월	2025년 5월	YoY(%)	2026년 4월	MoM(%)	2026년 YTD	2025년 YTD	YoY(%)
판매량 (GWh)	주택용	6,061	6,051	0.2	6,479	(6.4)	33,965	33,644	1.0
	일반용	9,801	9,498	3.2	10,182	(3.7)	57,065	56,006	1.9
	산업용	22,387	22,926	(2.3)	22,803	(1.8)	113,486	116,096	(2.2)
	기타	2,682	2,744	(2.2)	3,265	(17.8)	18,886	19,607	(3.7)
	합계	40,931	41,219	(0.7)	42,728	(4.2)	223,402	225,354	(0.9)
판매금액 (억원)	주택용	9,143	9,886	(7.5)	9,095	0.5	53,277	52,396	1.7
	일반용	15,777	16,032	(1.6)	15,378	2.6	96,189	94,438	1.9
	산업용	37,099	39,113	(5.2)	38,648	(4.0)	200,958	205,711	(2.3)
	기타	2,930	3,659	(19.9)	2,998	(2.3)	20,826	21,297	(2.2)
	합계	64,948	68,690	(5.4)	66,119	(1.8)	371,250	373,843	(0.7)
판매단가 (원/kWh)	주택용	150.8	163.4	(7.7)	140.4	7.4	156.9	155.7	0.7
	일반용	161.0	168.8	(4.6)	151.0	6.6	168.6	168.6	(0.0)
	산업용	165.7	170.6	(2.9)	169.5	(2.2)	177.1	177.2	(0.1)
	기타	109.2	133.4	(18.1)	91.8	18.9	110.3	108.6	1.5
	평균	158.7	166.6	(4.8)	154.7	2.5	166.2	165.9	0.2

한국가스공사

		2026년 6월	2025년 6월	YoY(%)	2026년 5월	MoM(%)	2026년 YTD	2025년 YTD	YoY(%)
판매량(천톤)	도시가스	1,051	938	12.0	1,177	(10.7)	10,875	10,899	(0.2)
	발전	1,136	1,063	6.9	1,198	(5.2)	8,583	7,996	7.3
	합계	2,187	2,001	9.3	2,375	(7.9)	19,458	18,895	3.0

지역난방공사

		2026년 6월	2025년 6월	YoY(%)	2026년 5월	MoM(%)	2026년 YTD	2025년 YTD	YoY(%)
판매량 (천Gcal, GWh)	열	494	506	(2.4)	579	(14.7)	8,890	9,212	(3.5)
	냉수	36	31	16.1	28	28.6	117	104	12.5
	전기	752	802	(6.2)	884	(14.9)	7,415	7,699	(3.7)

자료: 한국전력, 한국가스공사, 지역난방공사, 하나증권

일별 SMP 및 수요예측 추이 (육지 기준)

		7월 23일(목)	7월 24일(금)	7월 25일(토)	7월 26일(일)	7월 27일(월)	7월 28일(화)	7월 29일(수)
SMP(원/kWh)	최대	163.04	163.77	161.08	159.88	164.40	165.31	166.25
	최소	93.50	93.06	94.00	90.66	90.26	103.25	93.31
	가중평균	137.61	139.77	131.27	131.27	141.12	141.26	140.41
수요예측(MW)	최대	83,576	83,893	74,191	73,242	86,010	89,160	88,112
	최소	57,970	57,701	55,898	54,029	53,510	59,774	58,310
	가중평균	72,457	71,674	63,160	61,440	71,955	75,407	74,146

자료: 전력거래소, 하나증권

일별 전력수급실적 추이

	설비용량 (GW)	공급능력 (GW)	최대전력(GW)				최소전력(GW)		공급예비력 (GW)	공급예비율 (%)
			금년	전년	증가율(%)	시간대	금년	시간대		
7월 23일(목)	159.7	106.0	90.2	91.4	(1.3)	19시	62.7	04시	15.8	17.5
7월 24일(금)	160.3	106.1	89.9	90.5	(0.7)	19시	62.1	05시	16.1	18.0
7월 25일(토)	160.3	102.0	81.3	82.8	(1.9)	20시	61.2	06시	20.7	25.5
7월 26일(일)	160.3	102.2	80.7	82.7	(2.5)	20시	57.8	06시	21.6	26.7
7월 27일(월)	160.3	105.5	92.5	91.0	1.7	19시	58.5	05시	13.0	14.0
7월 28일(화)	160.3	105.7	92.5	91.0	1.7	19시	63.7	05시	13.2	14.2
7월 29일(수)	160.3	105.3	91.8	87.8	4.5	19시	63.7	05시	13.5	14.7

자료: 전력거래소, 하나증권


주간 기저발전 예방정비 계획 (7월 5주차)

석탄	당진	#5 : 3.30 - 8.5
	보령	
	신보령	
	삼천포	
	여수	#2 : 7.25 - 7.27
	영흥	#2 : 1.1 - 9.21 / #3 : 7.24 - 7.25
	태안	
	신서천	
	하동	
	삼척그린	
	북평	
	고성	
	강릉안인	
	삼척화력	
국내탄	동해	
원자력	고리	#3 : '24.9.28 - '26.12.31 / #4 : '25.8.6 - '26.12.31
	신고리	
	한빛	#1 : '25.12.9 - '27.4.12
	한울	
	신한울	
	월성	#2 : '25.9.1 - '26.8.12 / #4 : '25.7.18 - '26.9.11
	신월성	
	새울	#1 : 7.2 - 8.31

자료: 전력거래소, 하나증권


주요 차트

도표 1. 월별 공급능력 (7월 13일 최대수요 기준 YoY -1.6%)

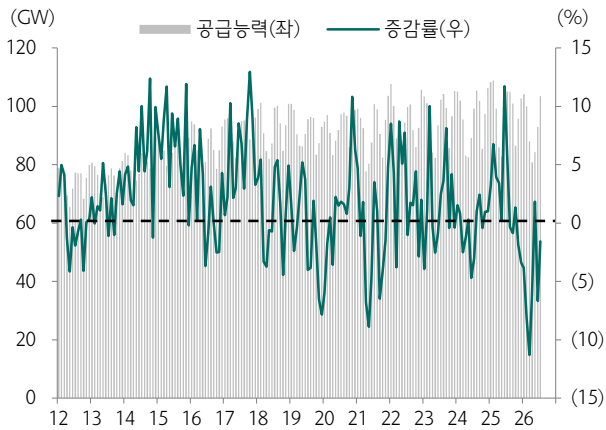


자료: EPSIS, 하나증권

도표 2. 월별 최대전력 (7월 13일 최대수요 기준 YoY -2.9%)

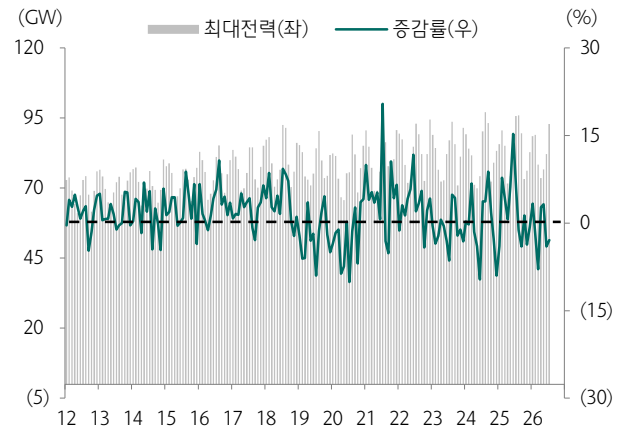


자료: EPSIS, 하나증권

도표 3. 월별 공급예비력 (7월 13일 최대수요 기준 YoY +11.9%)

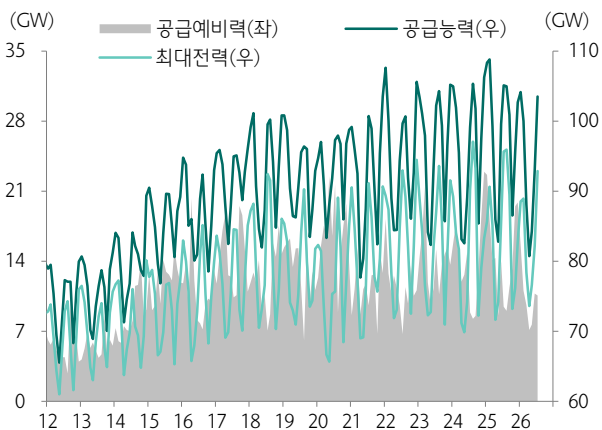


주: 최대전력일 기준. 자료: EPSIS, 하나증권

도표 4. 월별 공급예비율 (7월 13일 최대수요 기준 11.4%)

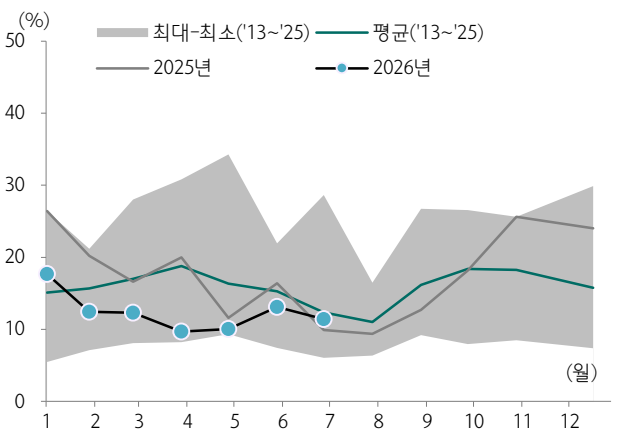


주: 최대전력일 기준. 자료: EPSIS, 하나증권

도표 5. 연료원별 SMP 결정비중 (4월 기저전원비중 1.7%)

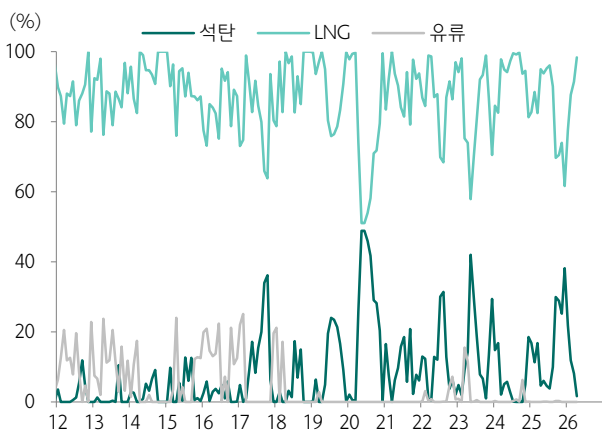


자료: EPSIS, 하나증권

도표 6. 기저발전량 비중 (5월 57.8%)

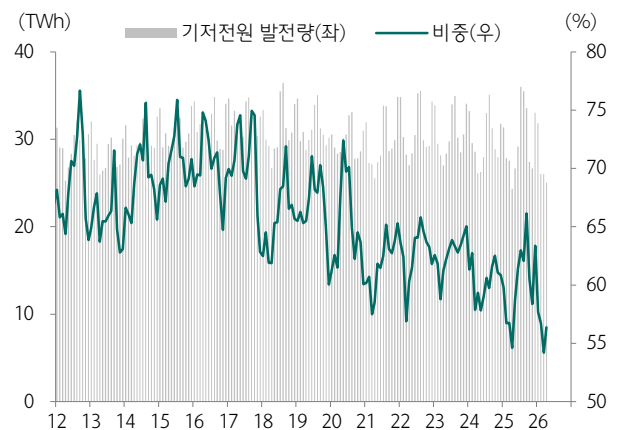


자료: 한국전력, 하나증권

도표 7. 국내 LNG 수입량/단가 (6월 YoY +6.3%/+13.7%)

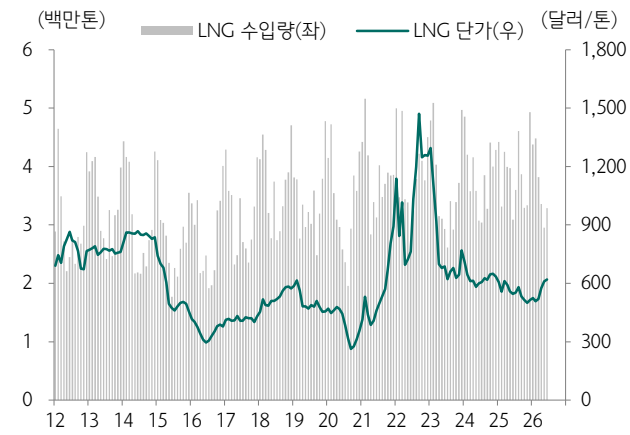


자료: 무역협회, 하나증권

도표 8. 국제유가 (7월 3대 유종 평균 YoY +11.0%)

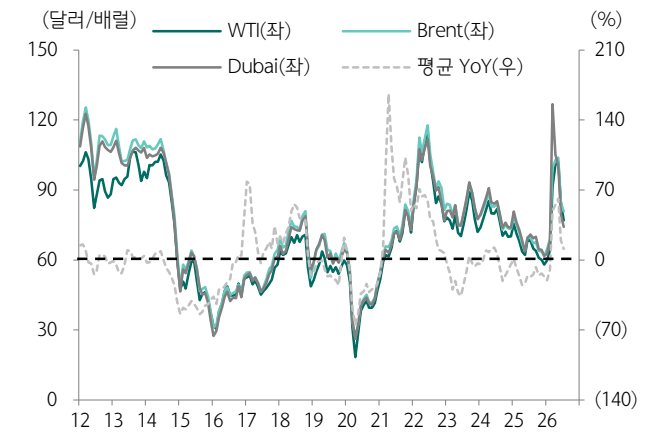


자료: Workspace, 하나증권

도표 9. SMP와 국제유가 추이 (6월 SMP YoY -3.3%)

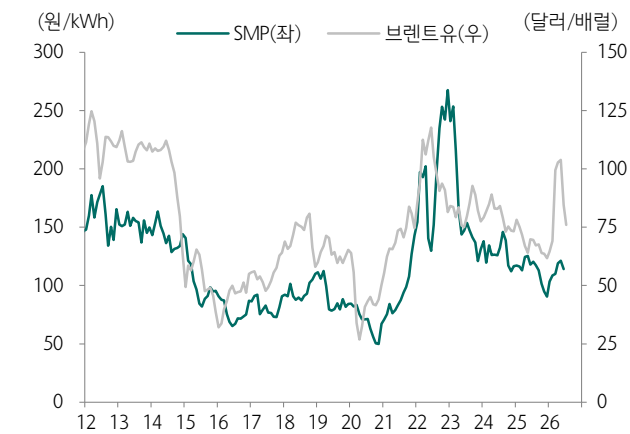


자료: EPSIS, Workspace, 하나증권

도표 10. 호주 발전용 유연탄 (7월 YoY +17.2%)

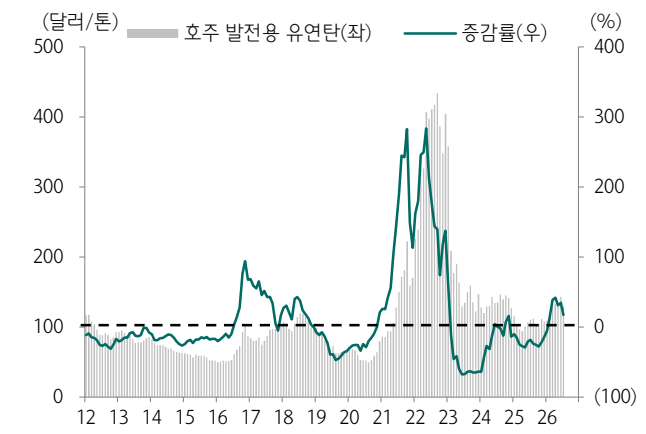


자료: 산업부, 하나증권

도표 11. 연료비단가 (7월 LNG YoY +17.4%)

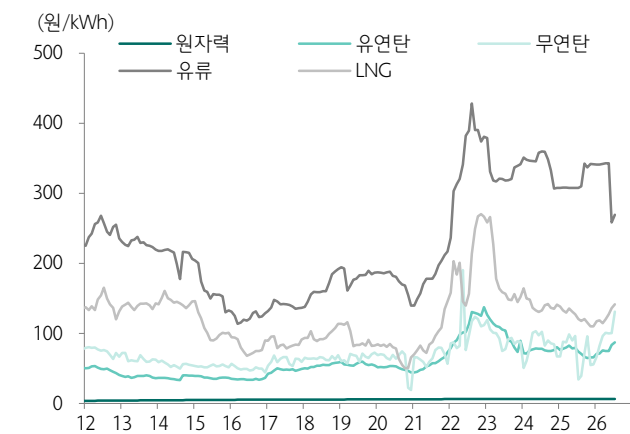


자료: EPSIS, 하나증권

도표 12. LNG/유연탄 연료비단가 격차 추이 (7월 54.70원/kWh)

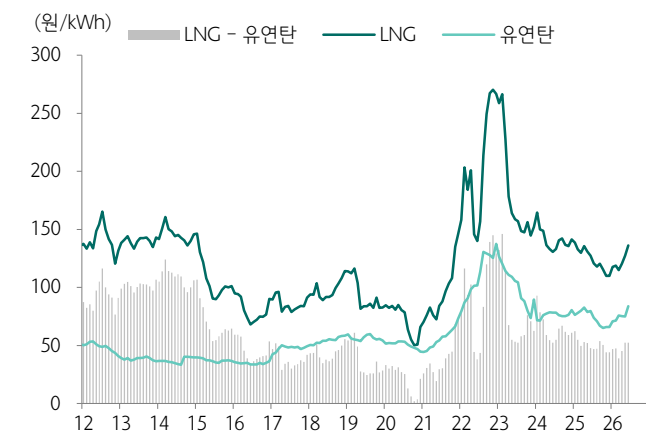


자료: EPSIS, 하나증권

도표 13. 국내 유연탄 수입량/단가 (6월 YoY +29.6%/+26.1%)

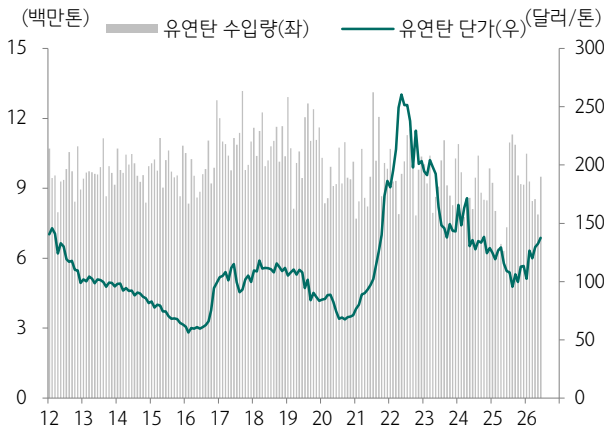


자료: 무역협회, 하나증권

도표 14. 지역별 유연탄 수입단가 (6월 호주 YoY +5.7%)

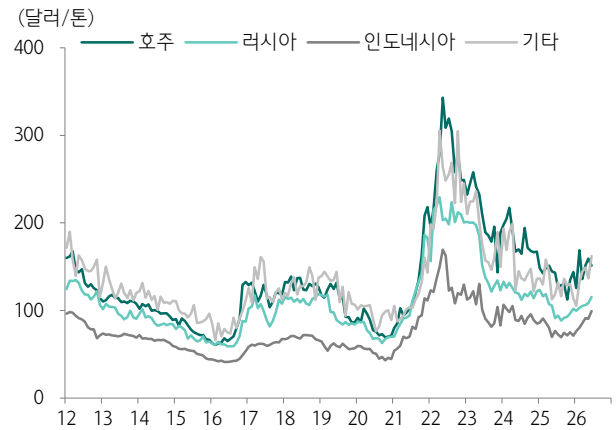


자료: 무역협회, 하나증권

도표 15. 지역별 유연탄 수입물량 (6월 호주 YoY +101.7%)

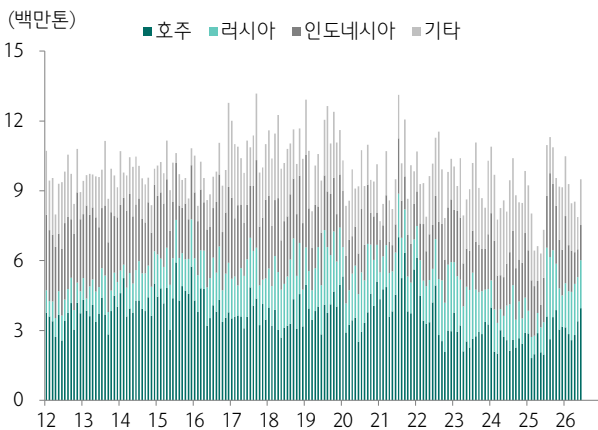


자료: 무역협회, 하나증권

도표 16. 지역별 유연탄 수입금액 (6월 호주 YoY +113.1%)

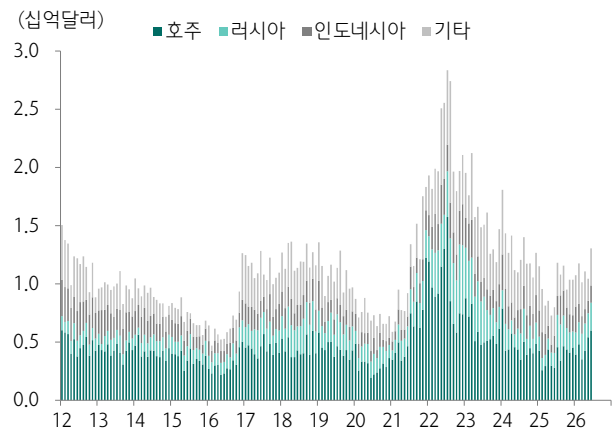

자료: 무역협회, 하나증권

도표 17. 현물시장 REC 거래량/단가 (6월 YoY +99.1%/+0.1%)

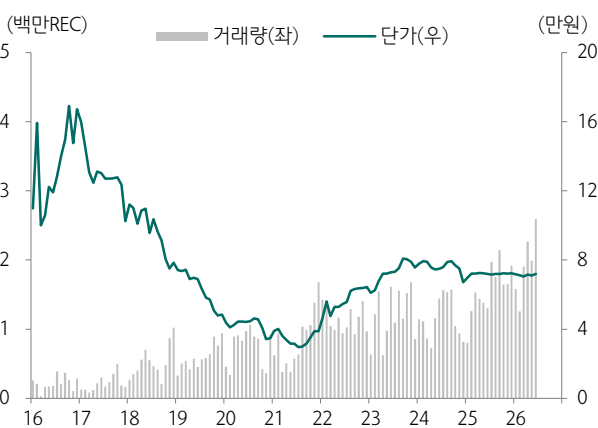

자료: 한국에너지공단, 하나증권


도표 18. 온실가스배출권 가격 추이 (KAU25)



자료: 한국거래소, 하나증권

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율


한국전력

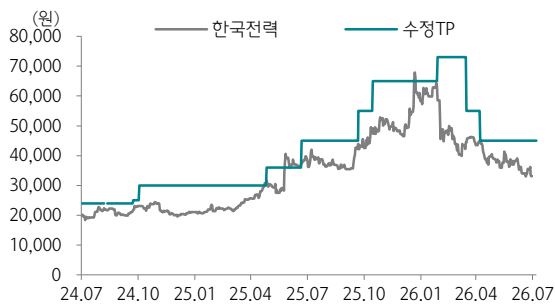

날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.7.14	BUY	45,000		
26.5.7	Neutral	45,000	-14.64%	-2.11%
26.4.15	BUY	55,000	-17.38%	-15.73%
26.2.27	BUY	73,000	-37.81%	-30.27%
25.11.14	BUY	65,000	-16.11%	4.46%
25.10.22	BUY	55,000	-18.18%	-9.91%
25.7.22	BUY	45,000	-15.71%	-2.56%
25.5.26	BUY	36,000	-7.36%	12.78%
24.11.1	BUY	30,000	-24.37%	2.33%
24.10.22	BUY	25,000	-8.74%	-7.60%

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

SK이터닉스

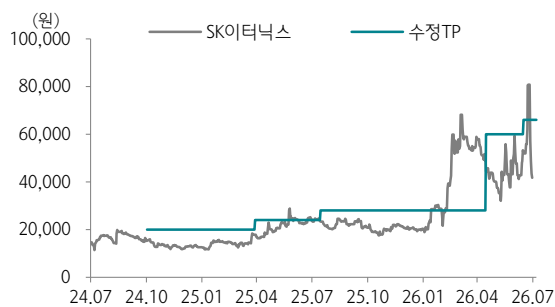

날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.7.16	BUY	66,000		
26.5.15	BUY	60,000	-26.57%	-1.00%
25.8.14	BUY	28,000	5.81%	143.57%
25.4.28	BUY	24,000	-7.56%	20.42%
24.9.11	BUY	20,000	-27.71%	-0.40%

Compliance Notice

- 당사는 2026년 7월 31일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(유재선)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(유재선)는 2026년 7월 31일 현재 해당회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

투자등급 관련사항 및 투자의견 비율공시

- 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용

• 기업의 분류

BUY(매수)_목표주가가 현재가 대비 15% 이상 상승 여력
Neutral(중립)_목표주가가 현재가 대비 -15%~15% 등락
Reduce(비중축소)_목표주가가 현재가 대비 15% 이상 하락 가능

• 산업의 분류

Overweight(비중확대)_업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력
Neutral(중립)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락
Underweight(비중축소)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락

투자등급	BUY(매수)	Neutral(중립)	Reduce(매도)	합계
금융투자상품의 비율	98.61%	1.39%	0.00%	100%

* 기준일: 2026년 07월 28일