


2040년 전력수요 전망치 대폭 상향

유틸리티 Weekly | 2026.08.21



Analyst 유재선 jaeseon.yoo@hanafn.com

RA 박시현 boxyhyun@hanafn.com

주간 리뷰 및 관심종목

주간 리뷰

- 주간 커버리지 합산 수익률은 시장을 3.3% 하회했다. 19일 종가 기준 WTI 87.3달러/배럴(WoW +2.7%), 미국 천연가스 2.8달러/mmbtu(-0.4%), 아시아 LNG 현물 22.1달러/mmbtu(+4.0%), 호주산 유연탄 129.8달러/톤(+0.2%), 원/달러 환율 1,388.5원(-2.1%)을 기록했다. 아시아 LNG 현물 가격이 연말까지 가장 관심있게 봐야 할 지표가 될 것으로 판단된다.
- 지난 4월 공개되었던 12차 전기분 전력수요 전망이 3대 메가프로젝트 수요를 감안하여 재산정되었다. 2040년 연간 전력소비량은 657.6~694.1TWh에서 847.3~885.1TWh로 증가했다. 최대전력 목표 수요는 131.8~138.2GW에서 158.4~165.0GW로 상향되었고 예비율 고려 적정 설비용량은 160.8~168.6GW에서 193.2~201.3GW로 확대되었다. BTM 포함 전력 총수요가 104GW 수준으로 추정되는 점을 감안하면 피크기여도 기준 6~70GW 내외 수준의 설비가 추가되어야 하는 수치다. 최대수요 전망치 중 반도체 포함 첨단산업 20.6GW, 데이터센터 7.9GW가 추가되었다. 데이터센터 2단계 목표 10GW는 향후 진행 상황을 감안하여 13차 전기분에서 다시 논의될 예정이기 때문에 해당 수요를 감안하면 7~8GW 수준의 추가 수요가 발생할 수 있다.
- 지역별 도매가격제(LMP) 도입과 관련한 규칙 개정이 3분기에 이뤄질 예정이다. 소매요금 차등화에 이어 도매가격도 동시에 개편되며 LMP는 전력거래소, 소매요금은 한국전력이 주관하는 구조다. 4개 권역(수도권 북부, 수도권 남부, 중부권, 남부권)으로 나누는 소매요금과 달리 도매요금(LMP)은 수도권과 비수도권으로 구분할 것으로 보인다. 송전계통이 포함될 경우 수도권과 비수도권 가격이 분리되는 구조로 설정될 예정이며 수도권은 도매요금 상승, 비수도권은 도매요금 하락이 예상된다. 비수도권 발전사업자의 경우 LMP가 기존 SMP 대비 하락하는 구조로 확정된다면 매출이 감소할 수밖에 없다. 정산조정계수를 통해 수익이 보전되는 발전자회사 소유 및 민간 석탄화력발전소는 타격이 제한적일 수 있으나 민간 재생에너지 및 LNG 발전사업자는 기존 대비 수익성이 훼손될 것으로 보인다. 2027년 초부터 시행을 목표로 추진 중이며 월말 공청회에서 윤곽이 확인될 전망이다.
- 언론에 따르면 소매요금 조정의 경우 산업용 전기요금 182원/kWh으로 기준으로 권역별로 10% 내외 수준의 하향이 제시되고 있다. 남부권 최대 18원, 중부권 최대 15원, 인천 등 수도권 북부는 최대 10원 가량 인하 방안이 검토되고 있는 것으로 언급되었는데 기후부는 보도해명자료를 통해 아직 확정되지 않은 사안임을 밝혔다. 전력 공급이 부족한 지역에 신규 발전설비를 유지한다는 목적이지만 정부의 탄소 중립 강화 정책을 볼 때 수도권에 기존 화석연료 기반 발전원(LNG 또는 연료전지)이 아닌 대규모 신규 재생에너지 설비 보급이 이뤄져야 한다. 하지만 언론에서 언급한 10% 내외의 인센티브만으로 물리적인 입지 제약을 극복하면서 신규 재생에너지 설비 투자가 빠르게 확대될 수 있을지가 관건이 될 수 있다.
- 신재생에너지공급의무화(RPS) 제도 폐지 후 정부가 경쟁입찰을 통해 장기계약을 체결하는 구조로 전환된다. 2027년부터 신규 태양광과 풍력 발전사업은 계약시장 경쟁입찰에 참여한다. 전원별 입찰에서 낙찰된 설비는 전기판매사업자와 장기 고정가격 계약을 체결하고 계약은 SMP와 계약가격의 차액을 정산하는 방식으로 장기 고정수익을 확보할 수 있게 설계된다. REC 발급은 신규 발전설비에 대해 발급이 중단되며 기존 설비는 해당되지 않지만 REC 현물시장은 3년의 유효기간을 거친 뒤 계약시장으로 통합된다. 단일 계약시장에서 입찰 가격 하락 추세가 강화될 경우 정부 계약시장 낙찰량이 시장 공급 대비 적게 형성될 수 있으며 이는 PPA 시장 활성화로 확산이 가능하다.
- 온실가스 배출권(KAU25) 가격은 20일 종가 기준 30,100원으로 전주대비 9.7% 상승, YTD 189.4% 상승했다.



종목 코멘트

- 한국전력: 계획 상 2040년까지 피크기여도 기준 현존 설비 50% 이상 증설 필요. 투자비 감안 시 지역별 요금 정책과 괴리
- SK이터닉스: 지역별 요금 인하 시 PPA 가격 하락 압력 발생 가능하나 장기 고정가격 계약인 점에서 변화 가능성 낮다고 판단

주가동향

종목	주간 절대수익률(%)					주간 수급동향(순매수대금, 억원)		
	종가(8/20)	1W	2W	3W	4W	기관	외국인	개인
코스피(Pt)	6,852.58	0.6	8.8	22.5	(3.4)	(29,709)	34,760	(16,171)
한국전력	31,800	(3.9)	(11.5)	(3.8)	(10.7)	(1,601)	(381)	1,972
한국가스공사	36,350	1.3	4.6	5.5	5.7	(47)	94	(48)
SK가스	229,500	0.7	4.3	1.3	(11.6)	37	(23)	(15)
E1	93,200	8.4	9.9	9.3	1.5	3	(1)	(2)
삼천리	130,400	6.3	8.8	12.1	12.0	2	(14)	17
SK이터닉스	56,000	(1.9)	1.8	34.0	(30.5)	181	24	(209)
SGC에너지	62,500	1.1	26.4	72.9	14.3	144	6	(144)
지역난방공사	72,900	(2.3)	13.4	10.1	11.5	(2)	6	(3)
한전기술	94,200	(5.6)	(7.8)	17.9	(2.0)	(90)	10	82
한전KPS	44,950	(2.7)	(4.8)	3.5	(3.2)	(31)	(49)	(6)

섹터 / 종목별 수익률

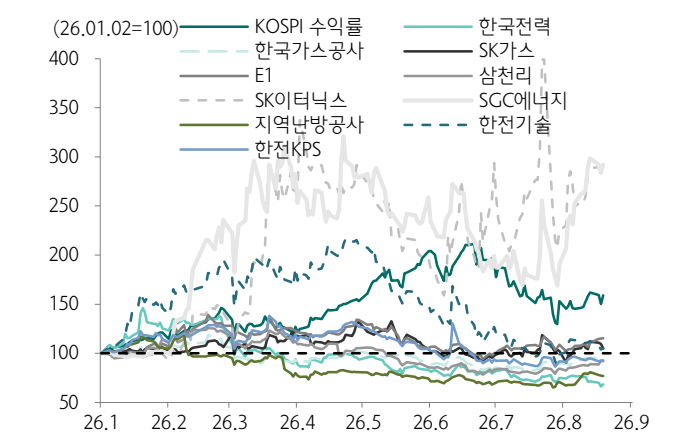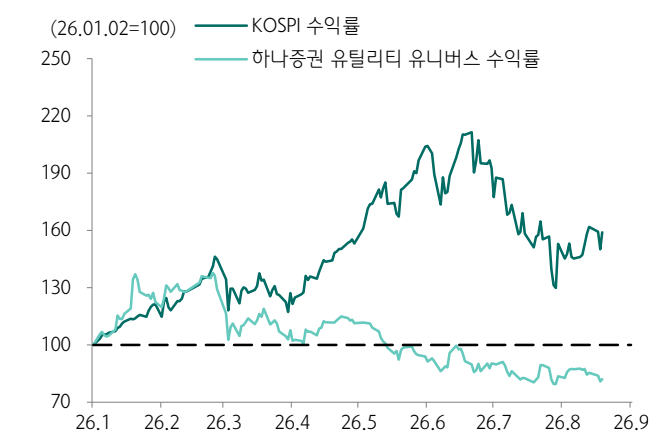

주요 뉴스

1. '화재 여파' 태안 IGCC, 올해 발전량 '0'...“내년 말 가동 목표” - <https://bulky.kr/EzIMJxX>

- 충남 태안군 화력발전소에 위치한 346메가와트 규모 복합화력발전소가 12월 폭발사고 이후 발전량이 없는 상황
- 2025년에는 IGCC로 총 1,510GWh의 전력을 생산. 이는 하루 평균 약 11.9시간 가동했을 때의 수치
- 서부발전에서는 내년 말 설비 정상화를 목표로 복구 및 진단, 안전보강 작업을 추진 중이라고 밝힘

2. 글로벌 태양광 공급망 '차이나 딜레마'...탄소 감축이나, 산업 보호나 - <https://bulky.kr/2qb4dqq>

- 미국은 중국 중심 태양광 공급망 재편 위해 태양광 패널에 사용되는 폴리실리콘에 15% 추가 관세를 부과 등의 조치 취함
- EU도 중국 의존도를 낮추고 자국 태양광 제조 기반 강화를 위해 공급망 회복력, 지속가능성 등 가격 이외의 요소 함께 고려
- 유럽의 SF₆-free 고압차단기 시장은 EU의 불소계 온실가스 규제 강화와 전력망 투자가 맞물리며 2030년 약 3조원 규모 전망

3. HD현대일렉트릭, 국내 최초 420kV 친환경 고압차단기 독자 개발 - <https://bulky.kr/2qb4e17>

- HD현대일렉트릭이 국내 최초로 420kV급 SF₆-free 고압차단기를 독자 개발해 유럽 친환경 전력기기 시장에 대응 중
- 국내 최초이자 세계 세 번째 개발 사례. 420kV급 친환경 고압차단기는 국가 기간망에 적용되기 때문에 개발 난이도 높음
- 유럽의 SF₆-free 고압차단기 시장은 EU의 불소계 온실가스 규제 강화와 전력망 투자로 2030년까지 약 3조원 규모로 전망됨

4. LS일렉트릭, 블룸에너지와 대규모 배전 솔루션 공급 계약 - <https://bulg.kr/HSZy3zu>

- LS일렉트릭은 블룸에너지와 약 3,425만 8,500달러(한화 약 486억원) 규모의 배전 솔루션 공급 계약 체결
- 해당 계약에 따라 LS일렉트릭은 블룸에너지가 추진하는 데이터센터 전력 인프라 구축 사업에 주요 배전 시스템 일체 공급
- LS일렉트릭은 미국 유타주에 'LS일렉트릭 유타', 텍사스주에 '배스트럽 캠퍼스' 구축. 북미 고객 신속 대응하며 경쟁력 강화 중

5. LPG수입사 SK가스·E1 영업이익의 '올고' 순이익의 '웃고' - <https://bulg.kr/GEAfCRW>

- 26년 상반기 영업이익의 경우 SK가스 55.8% 감소, E1은 적자전환. 반면 순이익은 SK가스 339.3% 증가, E1 78.5% 증가
- LPG수입사가 정부의 물가안정 정책과 함께 누적된 LPG가격 조정요인 미반영분으로 인해 수익성 악화가 그대로 나타난 것
- 영업이익은 원가 변동요인을 제대로 반영하지 않아 손실 발생. 순이익은 파생상품 평가이익 발생으로 나타난 회계적 기간손익

6. 상장 도시가스사 수익성 선방...경영 효율화 주효 - <https://bulg.kr/1y1DMci>

- 상장 도시가스사들은 1분기에 매출액 및 영업이익, 순이익 등 부진한 실적 기록했으나 2분기 전반적인 수익구조 개선 나타남
- 상장 7개사 가운데 올해 상반기에 매출액이 증가한 곳은 1곳이지만 영업이익과 순이익이 증가한 곳은 각각 6개사
- 내수경기 악화와 전기제품 증가, 지역난방 확대 등에 따른 수요 감소에도 각 사별 경영효율화가 효과를 거뒀다는 분석

7. 美 천연가스 생산 사상 최대... LNG 수출 확대가 시장 재편 - <https://bulg.kr/FsL9Evc>

- EIA의 최근 단기에너지전망에 따르면 미국의 천연가스 생산량은 2026년 하루 평균 1,225억입방피트에 이를 것으로 전망
- 퍼미안 수반가스, 애팔래치아, 헤인즈빌 중산 등 주요 셰일 생산지역이 전체 가스 생산 증가를 견인 중
- 미국 LNG 수출량의 경우 작년 151억입방피트에서 174억입방피트로 증가하고 2027년에는 186억입방피트까지 확대 전망

8. 제12차 전력수급기본계획 최대 쟁점 신규원전 - <https://bulg.kr/1y1Hka5>

- 김성환 기후에너지환경부 장관은 늘어난 전력수요 반영해 10월경 제12차 전력수급기본계획 정부(안) 마련할 전망
- 석탄발전 폐지 따른 재생에너지·ESS·양수발전·가스발전 대체발전원 검토 중. 특히 신규원전 건설 여부와 규모를 쟁점으로 꼽음
- 전력망 건설 따른 지역주민 피해가 불가피함에 따라 적절한 주민보상체계 마련을 추진할 것임을 밝힘

9. EU 가스저장률 60% 넘었지만 '경고등'...겨울 앞두고 재고 확보 비상 - <https://bulg.kr/DPWXVkw>

- 8월 15일 기준 EU의 천연가스 저장률은 60.8%로 최근 5년 같은 시기와 비교했을 때 낮은 수준 기록
- 중동 정세에 따른 공급 차질과 LNG 수입 감소에 더해 여름철 가스를 저장했다가 겨울에 판매할 경제적 유인도 약화된 상황
- EU 집행위원회는 90%였던 저장 목표 80%로 낮추는 등 저장 규정에 유연성 부여했으나 시장에서 달성 가능성 의문 제기 중

10. 전기요금 차등제 윤곽...송전망 막히면 비수도권 도매가격 낮춘다 - <https://bulg.kr/AwhvmSd>

- 지역별 전기요금 차등제는 산업용 전기요금에 직접적인 영향을 주는 SMP를 수도권과 비수도권으로 나눠 차등화하는 것
- 송전선로 포화 시 도매시장 수도권·비수도권 2분할하여 산정하고 소매시장은 4개 권역으로 나누는 방안 검토 중
- 첨단산업 및 데이터센터의 지방 이전 유도 가능하나 비수도권 발전사업자의 수익 감소 문제 조정이 제도 안착의 관건 될 것

매크로 지표 / 판매실적

매크로 지표 / 원자재 가격 추이

	단위	8월 19일	1W	1M	3M	1Y	YTD	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러 환율	원	1,388.5	1,418.1	1,487.9	1,497.8	1,393.3	1,440.6	(2.1)	(6.7)	(7.3)	(0.3)	(3.6)
달러 인덱스	Pt	98.8	100.0	100.7	99.1	98.3	98.3	(1.2)	(1.9)	(0.3)	0.6	0.5
WTI	달러/배럴	87.3	85.0	83.4	101.7	63.4	57.3	2.7	4.6	(14.2)	37.7	52.4
Brent	달러/배럴	91.6	89.1	88.1	104.9	65.8	60.9	2.7	4.0	(12.7)	39.1	50.5
Dubai	달러/배럴	91.9	86.8	80.1	101.8	67.9	60.9	5.8	14.7	(9.7)	35.4	50.9
Bunker	달러/톤	641.3	597.1	524.3	705.8	384.2	341.8	7.4	22.3	(9.1)	66.9	87.6
천연가스(HH)	달러/MMBtu	2.8	2.8	2.9	3.0	2.8	3.7	(0.4)	(4.8)	(8.3)	0.7	(24.7)
아시아 LNG	달러/MMBtu	22.1	21.2	21.0	18.9	10.9	9.6	4.0	5.2	16.9	102.5	130.1
유연탄(호주)	달러/톤	129.8	129.5	130.0	132.5	111.1	107.5	0.2	(0.2)	(2.0)	16.8	20.7

자료: Workspace, 하나증권

판매실적 추이

한국전력

		2026년 6월	2025년 6월	YoY(%)	2026년 5월	MoM(%)	2026년 YTD	2025년 YTD	YoY(%)
판매량 (GWh)	주택용	6,617	6,454	2.5	6,061	9.2	40,582	40,098	1.2
	일반용	11,130	10,585	5.2	9,801	13.6	68,195	66,591	2.4
	산업용	22,675	23,155	(2.1)	22,387	1.3	136,160	139,252	(2.2)
	기타	2,847	2,812	1.2	2,682	6.1	21,733	22,420	(3.1)
	합계	43,269	43,006	0.6	40,931	5.7	266,671	268,360	(0.6)
판매금액 (억원)	주택용	10,311	9,964	3.5	9,143	12.8	63,588	62,360	2.0
	일반용	19,436	18,717	3.8	15,777	23.2	115,625	113,155	2.2
	산업용	42,790	43,874	(2.5)	37,099	15.3	243,748	249,585	(2.3)
	기타	3,262	3,213	1.5	2,930	11.3	24,088	24,510	(1.7)
	합계	75,799	75,768	0.0	64,948	16.7	447,049	449,610	(0.6)
판매단가 (원/kWh)	주택용	155.8	154.4	0.9	150.8	3.3	156.7	155.5	0.8
	일반용	174.6	176.8	(1.2)	161.0	8.5	169.6	169.9	(0.2)
	산업용	188.7	189.5	(0.4)	165.7	13.9	179.0	179.2	(0.1)
	기타	114.6	114.3	0.3	109.2	4.9	110.8	109.3	1.4
	평균	175.2	176.2	(0.6)	158.7	10.4	167.6	167.5	0.1

한국가스공사

		2026년 7월	2025년 7월	YoY(%)	2026년 6월	MoM(%)	2026년 YTD	2025년 YTD	YoY(%)
판매량(천톤)	도시가스	1,020	938	8.7	1,051	(2.9)	11,895	11,837	0.5
	발전	1,210	1,316	(8.1)	1,136	6.5	9,793	9,312	5.2
	합계	2,230	2,254	(1.1)	2,187	2.0	21,688	21,149	2.5

지역난방공사

		2026년 6월	2025년 6월	YoY(%)	2026년 5월	MoM(%)	2026년 YTD	2025년 YTD	YoY(%)
판매량 (천Gcal, GWh)	열	494	506	(2.4)	579	(14.7)	8,890	9,212	(3.5)
	냉수	36	31	16.1	28	28.6	117	104	12.5
	전기	752	802	(6.2)	884	(14.9)	7,415	7,699	(3.7)

자료: 한국전력, 한국가스공사, 지역난방공사, 하나증권

일별 SMP 및 수요예측 추이 (육지 기준)

		8월 13일(목)	8월 14일(금)	8월 15일(토)	8월 16일(일)	8월 17일(월)	8월 18일(화)	8월 19일(수)
SMP(원/kWh)	최대	177.45	178.35	179.32	176.03	179.86	180.67	175.86
	최소	101.31	100.50	100.57	98.25	98.98	98.74	100.98
	가중평균	147.44	150.58	144.73	140.48	136.86	152.75	150.44
수요예측(MW)	최대	82,363	83,766	72,782	70,195	73,809	84,142	83,480
	최소	56,707	56,582	56,454	51,343	51,614	54,113	57,255
	가중평균	69,732	70,356	64,164	60,644	62,302	70,604	71,307

자료: 전력거래소, 하나증권

일별 전력수급실적 추이

	설비용량 (GW)	공급능력 (GW)	최대전력(GW)				최소전력(GW)		공급예비력 (GW)	공급예비율 (%)
			금년	전년	증가율(%)	시간대	금년	시간대		
8월 13일(목)	160.5	105.7	85.4	84.7	0.8	20시	60.6	05시	20.4	23.9
8월 14일(금)	160.5	105.8	86.6	80.6	7.4	17시	61.6	04시	19.2	22.2
8월 15일(토)	160.5	102.8	75.6	78.2	(3.3)	20시	60.6	05시	27.2	36.0
8월 16일(일)	160.5	103.4	70.3	78.5	(10.5)	20시	55.8	05시	33.1	47.1
8월 17일(월)	160.5	104.4	76.7	91.9	(16.6)	20시	54.5	05시	27.8	36.2
8월 18일(화)	160.5	106.7	86.7	93.3	(7.1)	19시	57.9	04시	20.0	23.0
8월 19일(수)	160.9	107.7	87.9	93.2	(5.7)	17시	61.8	04시	19.8	22.5

자료: 전력거래소, 하나증권


주간 기저발전 예방정비 계획 (8월 3주차)

석탄	당진	
	보령	
	신보령	
	삼천포	
	여수	
	영흥	#2 : 1.1 - 9.21
	태안	
	신서천	
	하동	
	삼척그린	
	북평	
	고성	
	강릉안인	
	삼척화력	
국내탄	동해	
원자력	고리	#3 : '24.9.28 - '26.12.31 / #4 : '25.8.6 - '26.12.31
	신고리	
	한빛	#1 : '25.12.9 - '27.4.12
	한울	
	신한울	
	월성	#2 : '25.9.1 - '26.10.31 / #4 : '25.7.18 - '26.9.11
	신월성	
	새울	#1 : 7.2 - 8.31

자료: 전력거래소, 하나증권


주요 차트

도표 1. 월별 공급능력 (8월 7일 최대수요 기준 YoY -1.4%)

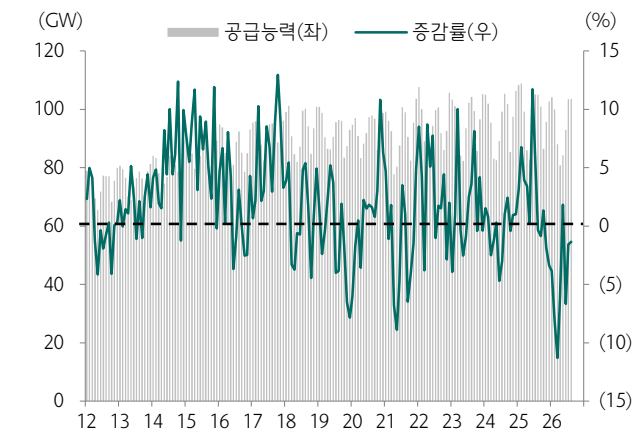


자료: EPSIS, 하나증권

도표 2. 월별 최대전력 (8월 7일 최대수요 기준 YoY -0.7%)

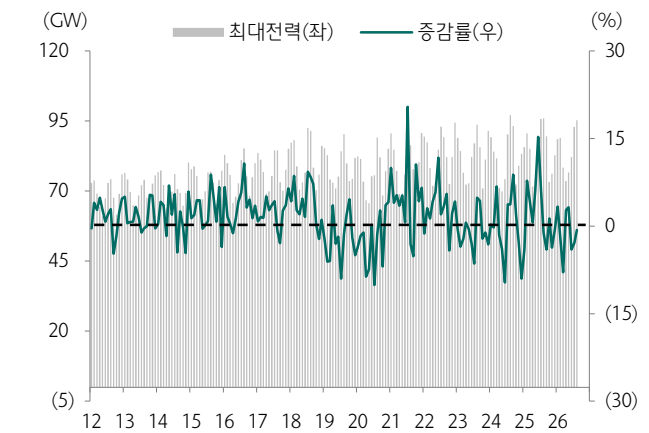


자료: EPSIS, 하나증권

도표 3. 월별 공급예비력 (8월 7일 최대수요 기준 YoY -8.7%)

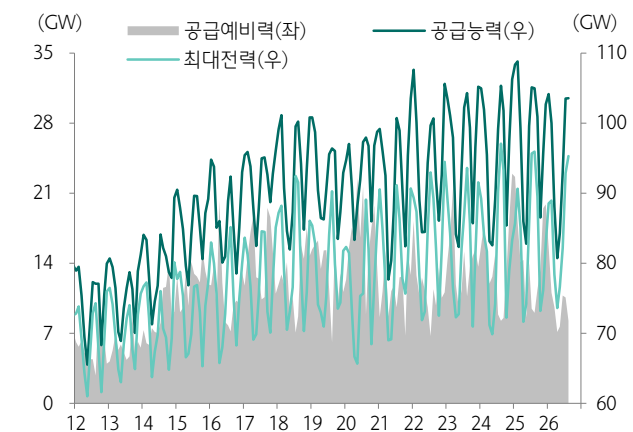


주: 최대전력일 기준. 자료: EPSIS, 하나증권

도표 4. 월별 공급예비율 (8월 7일 최대수요 기준 8.7%)

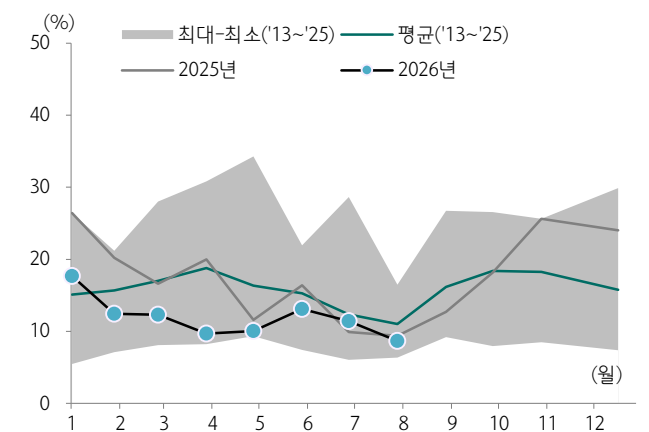


주: 최대전력일 기준. 자료: EPSIS, 하나증권

도표 5. 연료원별 SMP 결정비중 (6월 기저전원비중 35.3%)

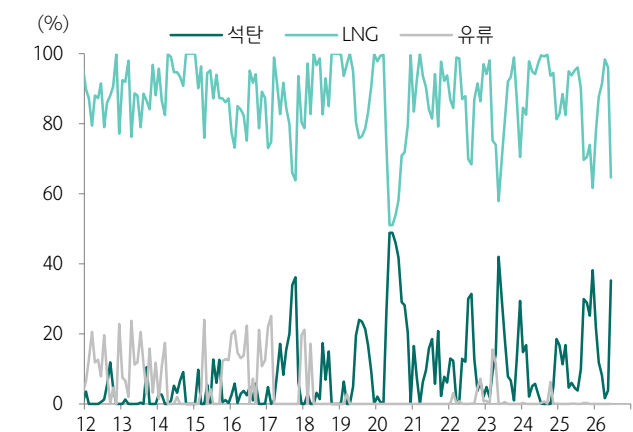


자료: EPSIS, 하나증권

도표 6. 기저발전량 비중 (6월 62.3%)

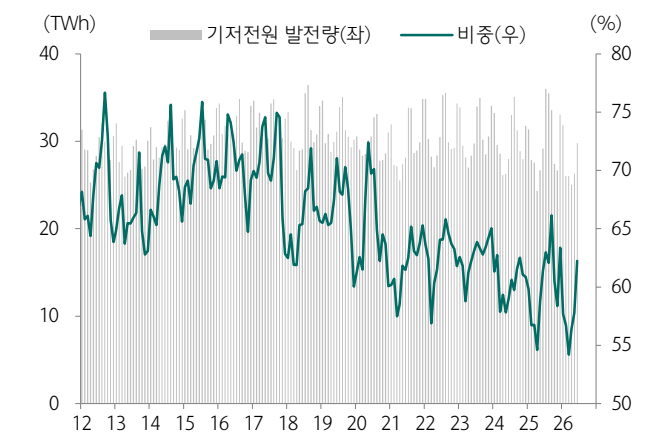


자료: 한국전력, 하나증권

도표 7. 국내 LNG 수입량/단가 (7월 YoY +10.3%/+34.9%)

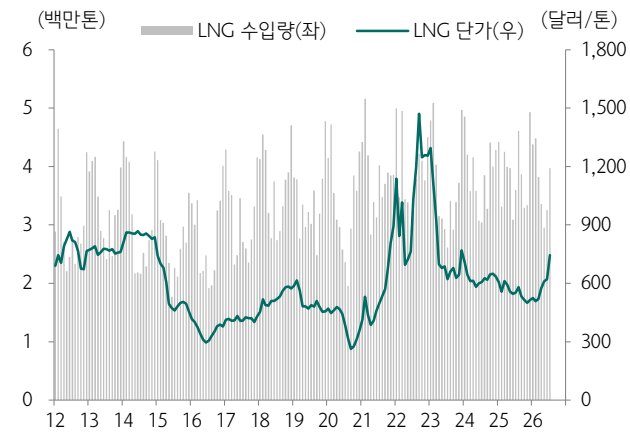


자료: 무역협회, 하나증권

도표 8. 국제유가 (8월 3대 유종 평균 YoY +25.9%)

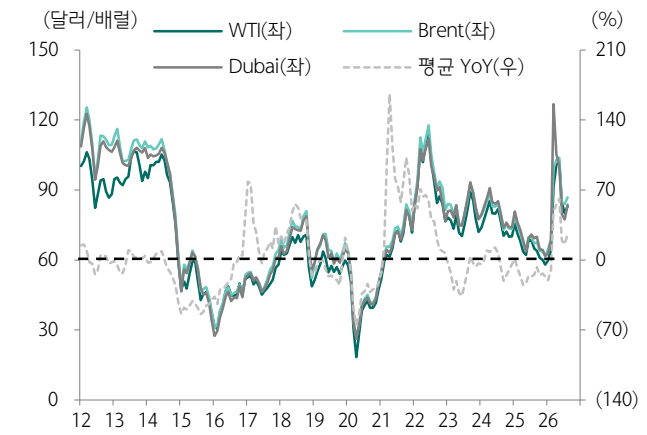


자료: Workspace, 하나증권

도표 9. SMP와 국제유가 추이 (7월 SMP YoY +11.1%)

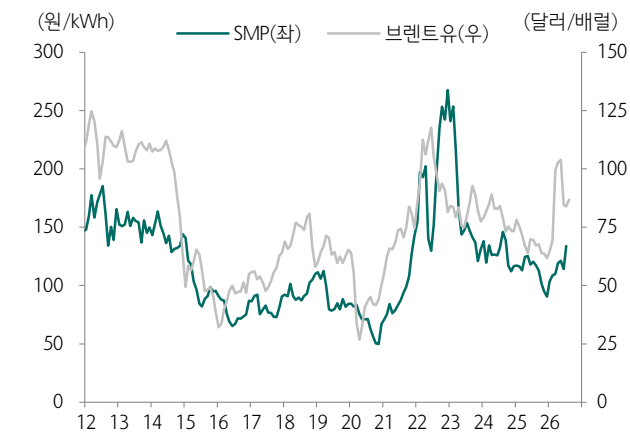


자료: EPSIS, Workspace, 하나증권

도표 10. 호주 발전용 유연탄 (8월 YoY +14.3%)

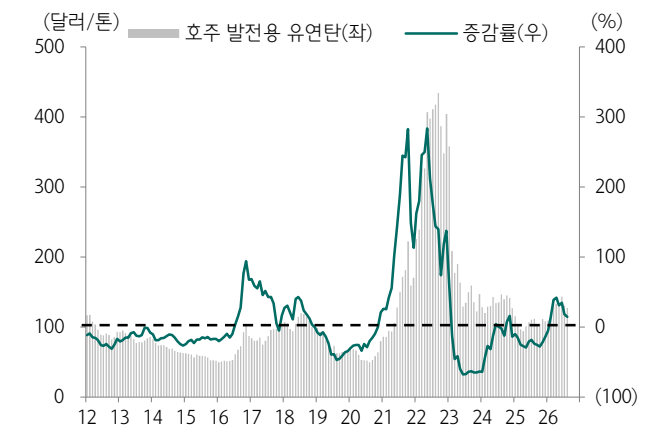


자료: 산업부, 하나증권

도표 11. 연료비단가 (8월 LNG YoY +31.4%)

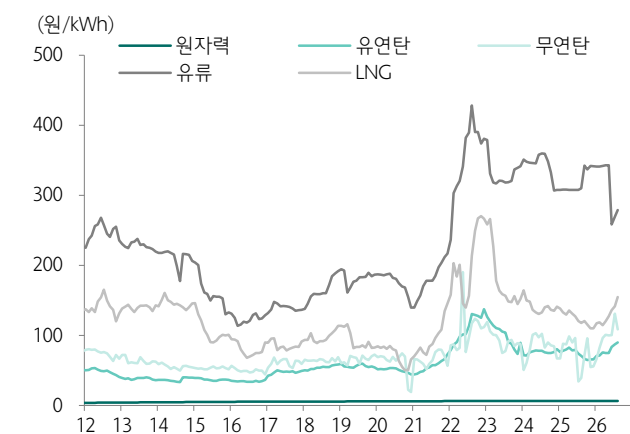


자료: EPSIS, 하나증권

도표 12. LNG/유연탄 연료비단가 격차 추이 (8월 65.02원/kWh)

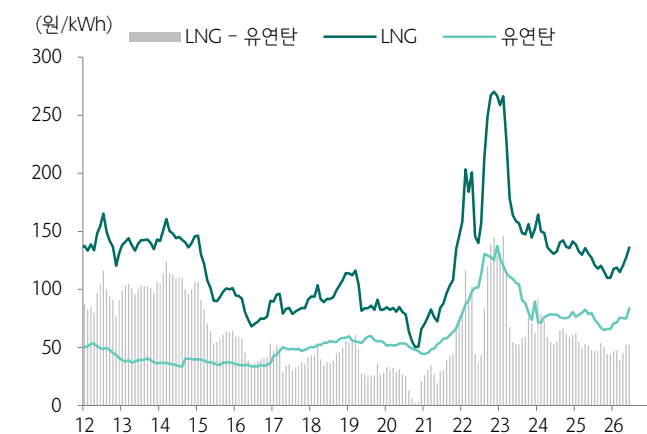


자료: EPSIS, 하나증권

도표 13. 국내 유연탄 수입량/단가 (6월 YoY +29.6%/+26.1%)

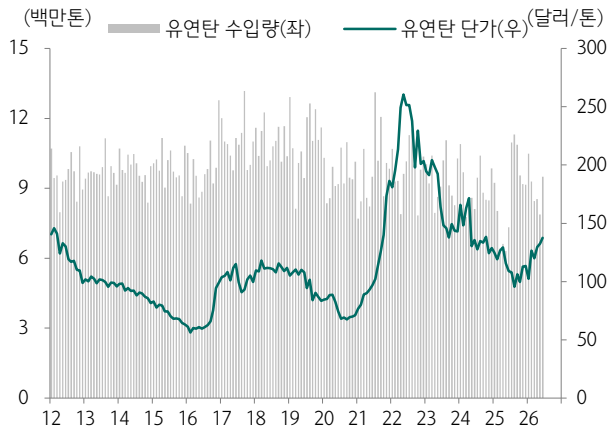


자료: 무역협회, 하나증권

도표 14. 지역별 유연탄 수입단가 (6월 호주 YoY +5.7%)

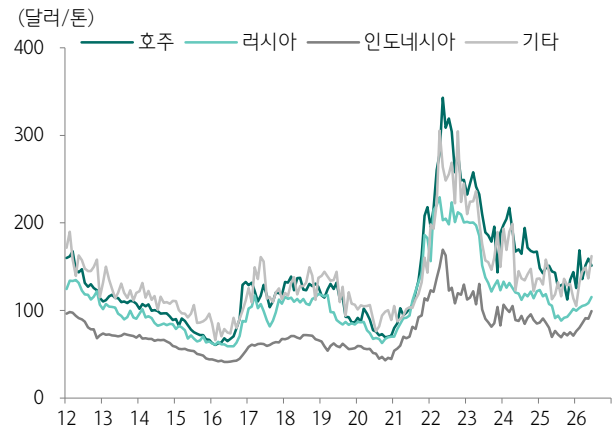


자료: 무역협회, 하나증권

도표 15. 지역별 유연탄 수입물량 (6월 호주 YoY +101.7%)

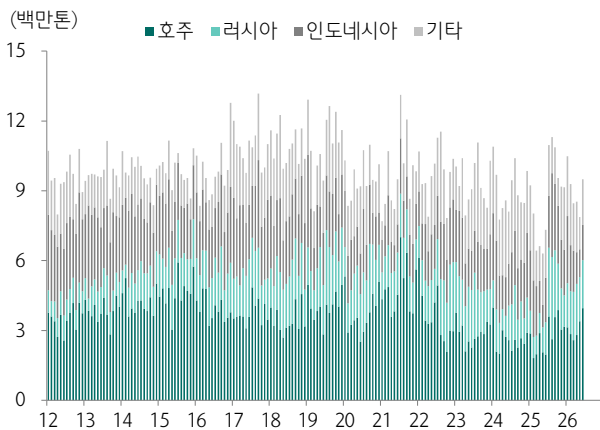


자료: 무역협회, 하나증권

도표 16. 지역별 유연탄 수입금액 (6월 호주 YoY +113.1%)

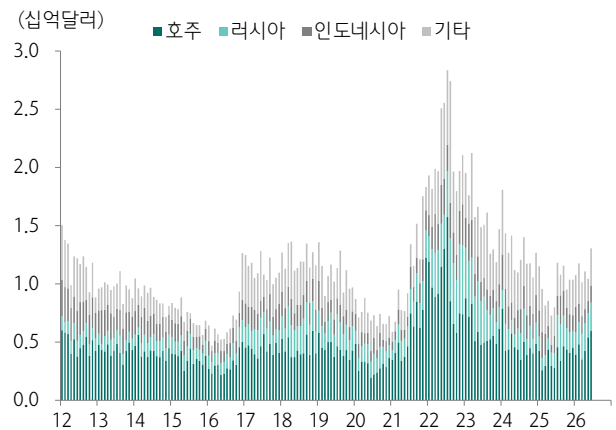

자료: 무역협회, 하나증권

도표 17. 현물시장 REC 거래량/단가 (7월 YoY +17.2%/+0.0%)

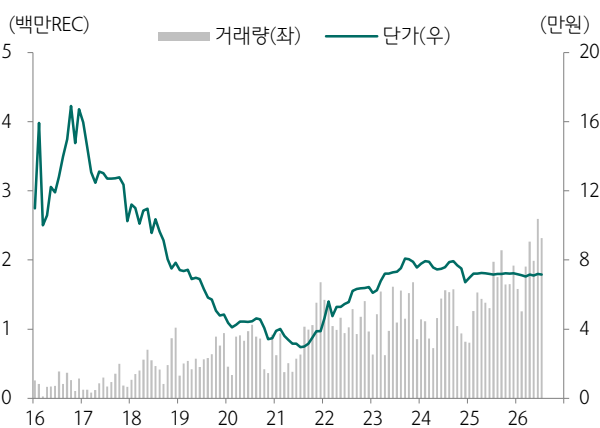

자료: 한국에너지공단, 하나증권


도표 18. 온실가스배출권 가격 추이 (KAU25)



자료: 한국거래소, 하나증권

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율


한국전력

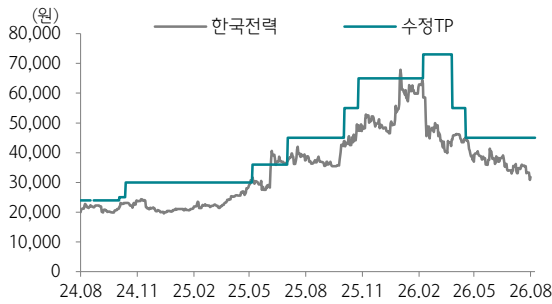

날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.7.14	BUY	45,000		
26.5.7	Neutral	45,000	-14.64%	-2.11%
26.4.15	BUY	55,000	-17.38%	-15.73%
26.2.27	BUY	73,000	-37.81%	-30.27%
25.11.14	BUY	65,000	-16.11%	4.46%
25.10.22	BUY	55,000	-18.18%	-9.91%
25.7.22	BUY	45,000	-15.71%	-2.56%
25.5.26	BUY	36,000	-7.36%	12.78%
24.11.1	BUY	30,000	-24.37%	2.33%
24.10.22	BUY	25,000	-8.74%	-7.60%

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

SK이터닉스

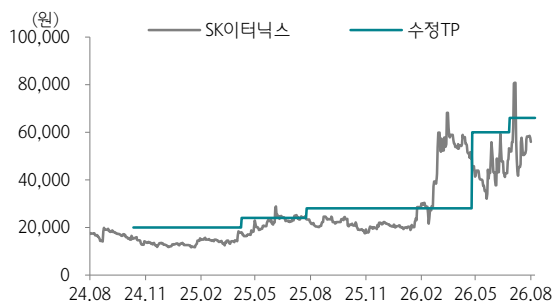

날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.7.16	BUY	66,000		
26.5.15	BUY	60,000	-26.57%	-1.00%
25.8.14	BUY	28,000	5.81%	143.57%
25.4.28	BUY	24,000	-7.56%	20.42%
24.9.11	BUY	20,000	-27.71%	-0.40%

Compliance Notice

- 당사는 2026년 8월 21일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(유재선)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(유재선)는 2026년 8월 21일 현재 해당회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

투자등급 관련사항 및 투자의견 비율공시

- 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용

기업의 분류

BUY(매수)_목표주가가 현재가 대비 15% 이상 상승 여력
Neutral(중립)_목표주가가 현재가 대비 -15%~15% 등락
Reduce(비중축소)_목표주가가 현재가 대비 15% 이상 하락 가능

산업의 분류

Overweight(비중확대)_업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력
Neutral(중립)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락
Underweight(비중축소)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락

투자등급	BUY(매수)	Neutral(중립)	Reduce(매도)	합계
금융투자상품의 비율	98.16%	1.84%	0.00%	100%

* 기준일: 2026년 08월 18일